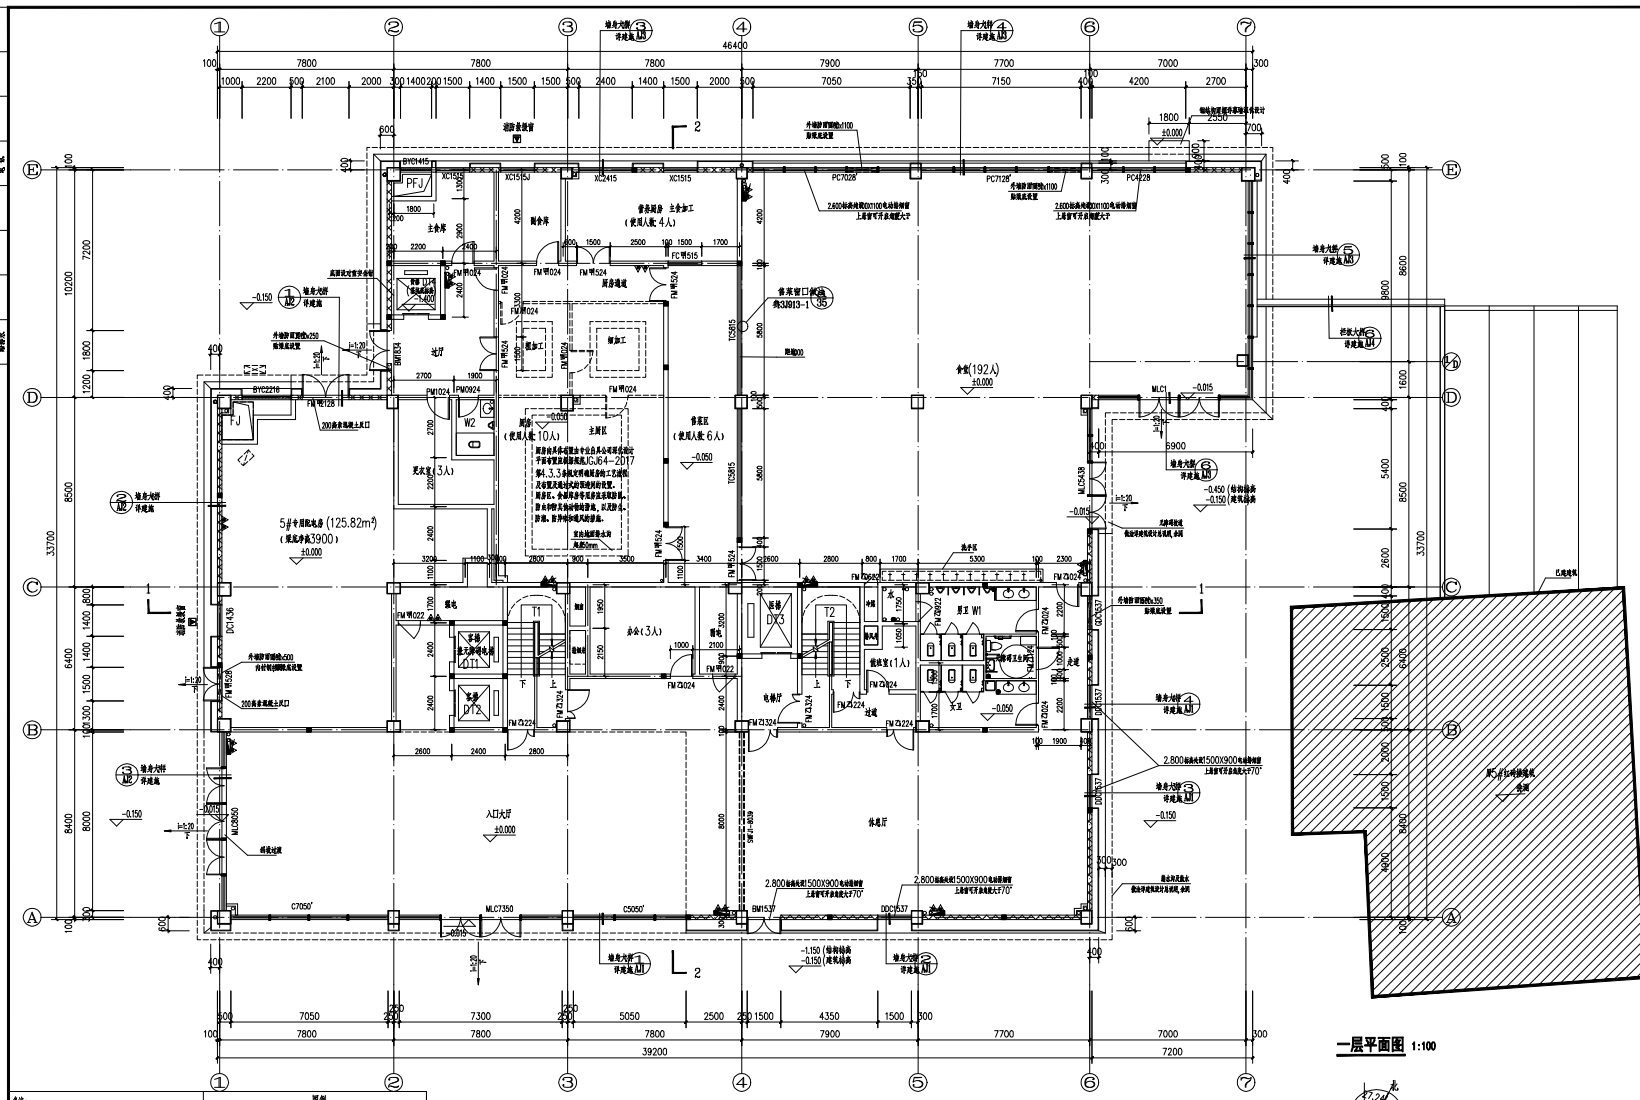

备注：

1. 墙体砌筑见建计总说明，构造柱具体尺寸详结施；
2. 所有门洞除注明外均为宽100，高200；
3. 表示该处踏面宽300x1000，为踏步间距距地均为800，具体详卫生间平面详图；
4. 卫生间等需降板处的结构板均较相邻房间降低0.5米，地面防水详水施图；所有卫生间的墙体需在防水层施工完成后下方；
5. 图中未标注尺寸及做法的风井下方；
6. 未尽处详见设计总说明。
7. 消防栓见给水、消防工、电气图。电气图中，电话插座、电话箱及弱电系统等详细图纸由承包商配合深化设计，实际用、小动物、风井及排步处见建入的排烟由专业公司设计安装。管井预制由施工单位预制，用M30x30x3。
8. 标高说明未标注门的外窗，窗口底标高下皮对，标高未注外墙下皮同。
9. 所有外墙均为加强砖门及构造柱，地面不设防潮层。
10. 设备管井门洞为200x200高素混凝土。
11. 建筑天沟做法详水施。
12. 图中减压排烟风井做法详参照国08J931第38，40页。

图例

○	雨水管，污水管	⊙	洗手盆
■	地漏	FM	蹲便器
▬	过水洞	⊡	污水池
▭	浴缸盆	▷	座便器
▲	手提式灭火器	◐	小便器
▮	Φ80空调洞	▨	室内空调挂机
▭	空调室外机	▤	室内空调挂机
▬	现浇混凝土墙体	▬	加气混凝土砌块墙体
▭	ALC外墙板		
▨	轻质隔墙500		

本层防火分区及人员消防疏散宽度计算表

防火分区名称	防火分区面积(m²)	编号	形式	疏散宽度(m)	所需疏散宽度(m)	备注
防火分区二 (防火分区二包含一层、二层)	共：2633.44 本层：1316.72 本层单独疏散	MLC8050	疏散口	4.6	219/100*1.00 =2.19 T1、T2疏散宽度2.4	满足规范要求
		MLC7350	疏散口	3.6		
		BM1537	疏散口	1.5		
		MLC5439	疏散口	3.0		
		MLC1	疏散口	3.6		
		BM1834	疏散口	1.8		
		总宽度		18.1		



楼层标高表H(单层建筑标高)

楼层	H(m)	层高(m)	地面标高
屋面	22.700		
6F	19.100	3.600	
5F	15.500	3.600	
4F	11.900	3.600	
3F	8.300	3.600	
2F	4.500	3.800	
1F	±0.000	4.500	

建筑设计单位
ARCHITECTURAL DESIGN UNITS

中建海峡建设发展有限公司
CSCD| CSCD STRAIT CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO.,LTD

出图章
CSCD PROJECT SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

版次号 NO | 摘要 ABSTRACT | 日期 DATE

项目名称 PROJECT NAME

项目 ITEM

建设单位 CLIENT

审定 AUTHORIZED
项目负责人 PROJECT DIRECTOR
审核 PROCESSED
专业负责人 DISCIPLINE REPRESENTATIVE
校对 CHECKED
设计 DESIGNED
制图 DRAWING

图名 DRAWING TITLE
一层平面图

设计号 PROJECT No
图别 STATUS
图号 No. A06

copyright(c) 2023 , CSCD (Version:2023)